


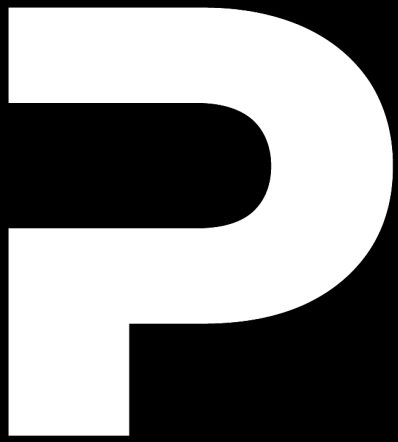

RUTSCHTEST

PuraProTM

puracomposite.com

PuraPro™

VERBUND-TERRASSENDIELE · PENDELPRÜFBERICHT

Pendel-Rutschhemmungsprüfung der PuraPro™ Verbund-Terrassendielen nach BS 7976-2:2002, für die genarbte und die gerillte Oberfläche in trockenem und nassem Zustand. Alle vier Kombinationen fallen in die Kategorie geringes Risiko.

NORM	VERFAHREN	BEREICH	ERGEBNIS
BS 7976-2	Pendulum · 4S	38 – 66 PTV	geringes Risiko

— PRÜFKÖRPER

01

Produktinformationen

EIGENSCHAFT	WERT
Produktname	PuraPro™
Produkttyp	Verbund-Terrassendiele
Geprüfte Oberflächen	Genarbte Oberfläche & gerillte Oberfläche

— VERFAHREN & BEDINGUNGEN

02

Prüfinformationen

EIGENSCHAFT	WERT
Prüfnorm	BS 7976-2:2002
Prüfverfahren	Pendelprüfung
Prüfgummi	4S-Gummi
Prüfstelle	Unabhängiges Prüfinstitut
Probenzustand	Saubere Dielen
Probenauswahl	Zufällig ausgewählt

HINWEIS

Die Ergebnisse der Rutschhemmung können zwischen Chargen leicht variieren, bedingt durch die schwankende Beschaffenheit der bei der Herstellung verwendeten natürlichen und recycelten Materialien.

Ergebnisse der Rutschhemmung

OBERFLÄCHE	ZUSTAND	PTV	RISIKOKLASSIFIZIERUNG
Gerillt	Trocken	66	geringes Rutschrisiko
Gerillt	Nass	58	geringes Rutschrisiko
Genarbt	Trocken	56	geringes Rutschrisiko
Genarbt	Nass	38	geringes Rutschrisiko

Bänder der Risikoklassifizierung

PENDELPRÜFWERT	RISIKOSTUFE
0 – 24	hohes Rutschrisiko
25 – 35	mittleres Rutschrisiko
36 +	geringes Rutschrisiko

HINWEIS

Das Ausgangsdiagramm bezeichnet die horizontale Skala als "Reibungskoeffizient". Da das angegebene Verfahren die Pendelprüfung nach BS 7976-2 ist, werden die entnommenen Werte hier als Pendelprüfwerte (PTV) angegeben, nicht als Reibungskoeffizienten.

Leistungsübersicht

MESSGRÖSSE	ERGEBNIS
Höchstes erfasstes Ergebnis	66 · gerillt · trocken
Niedrigstes erfasstes Ergebnis	38 · genarbt · nass
Gesamtergebnis	Alle vier Kombinationen innerhalb der Kategorie geringes Risiko

Wartungshinweise

01	Gestalten Sie die Terrasse so, dass eine ordnungsgemäße Entwässerung möglich ist.
02	Halten Sie die Terrassenoberfläche so sauber wie möglich.
03	Verunreinigungen der Oberfläche können die Griffigkeit verringern.
04	Wartung ist erforderlich, um Griffigkeitswerte vergleichbar mit den angegebenen zu erhalten.

Montage- und Nutzungshinweise

01	Der Kunde ist dafür verantwortlich, die Eignung des Produkts für die vorgesehene private oder gewerbliche Installation zu beurteilen.
02	Rampen und Neigungen sollten anhand der geltenden Anforderungen von Part M bewertet werden.
03	An Gefällen sind die Dielen im rechten Winkel zur Hauptlaufrichtung zu verlegen.
04	Berücksichtigen Sie erforderliche Gefälle und Ruhezonенabstände.
05	Antirutschstreifen werden empfohlen, wo zusätzliche Griffigkeit erforderlich ist.